

Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje ⓘ Istruzioni di montaggio

Gym 2 LED



Halleneinbauleuchte





Regent Beleuchtungskörper AG
Dornacherstrasse 390
CH-4018 Basel


www.regent.ch



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.


-
- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.



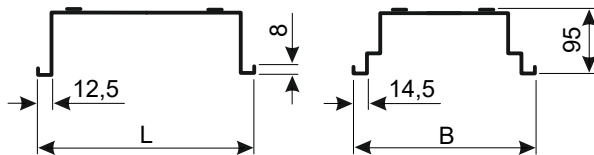


Typ	L	B	LE	BE	L4	B4	NS
205.DB100JC.xx	1548	312	1528	292	1550	312,5	700N
205.TB150JC.xx	1548	485	1528	465	-	-	985N
205.QB200JC.xx	1548	624	1528	604	1550	625	1275N


205.DB100JC.xx

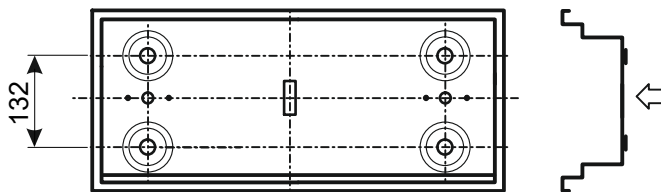








205.TB150JC.xx

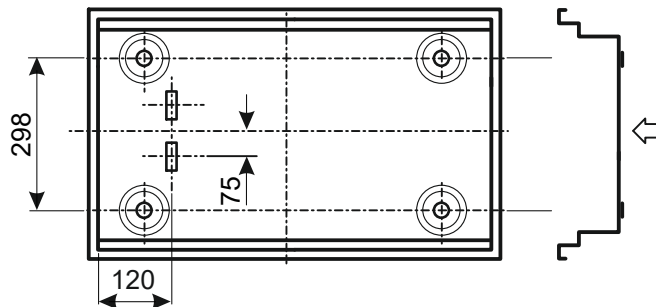







205.QB200JC.xx

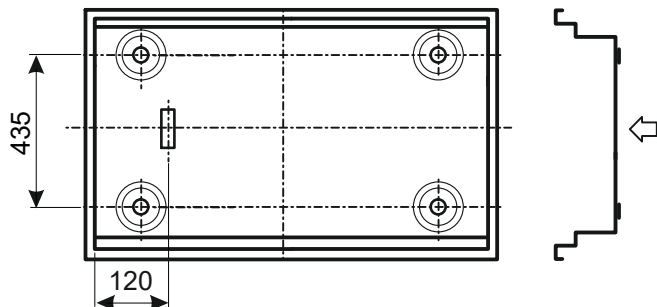


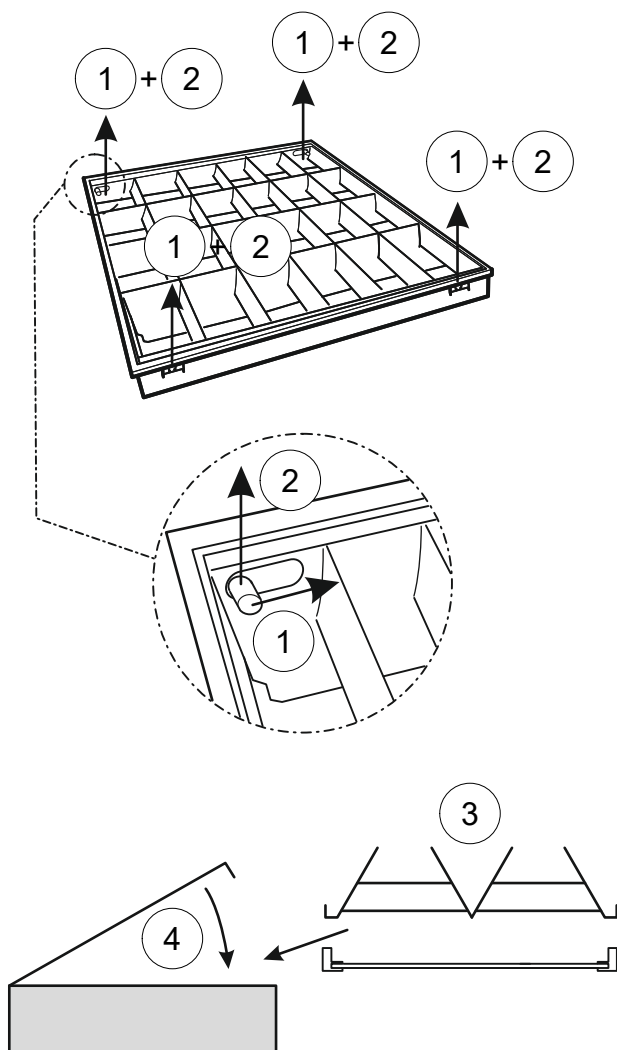

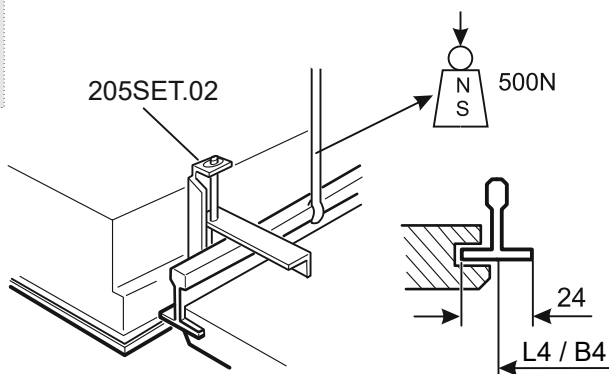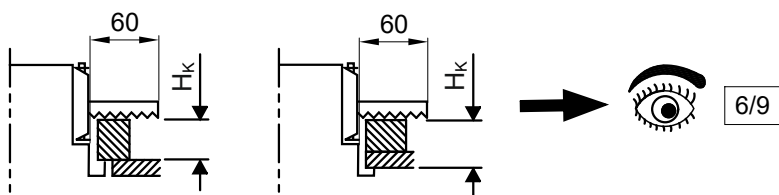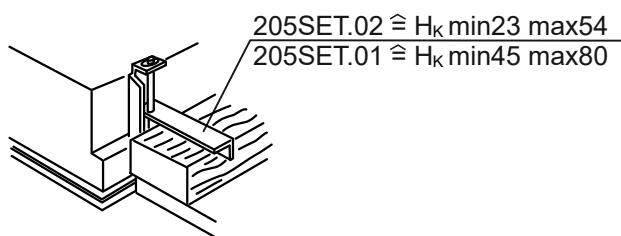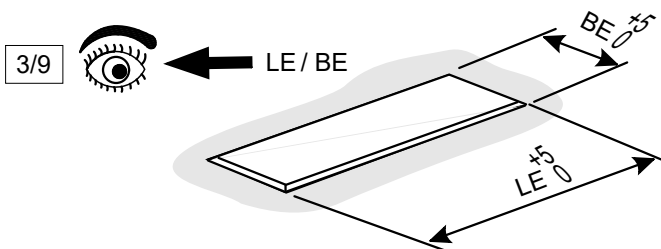



Artikel	H _K
205SET.02	23...55mm
205SET.01	45...80mm

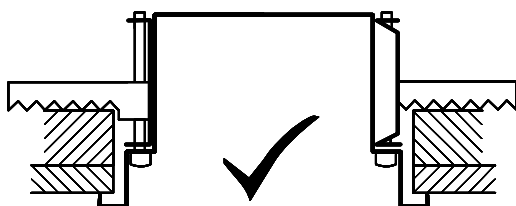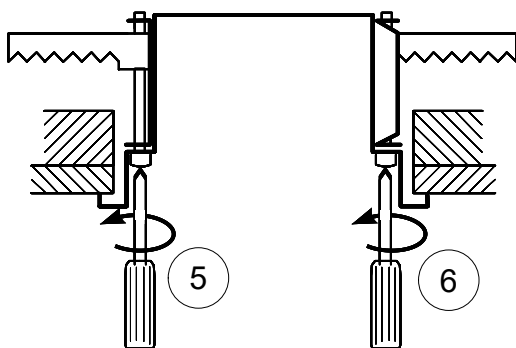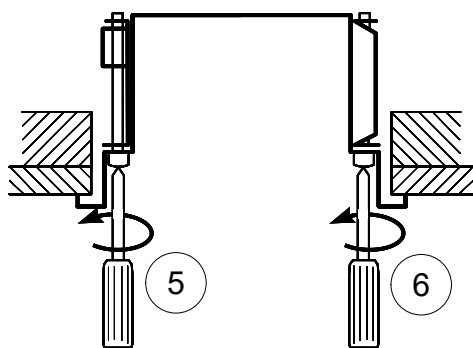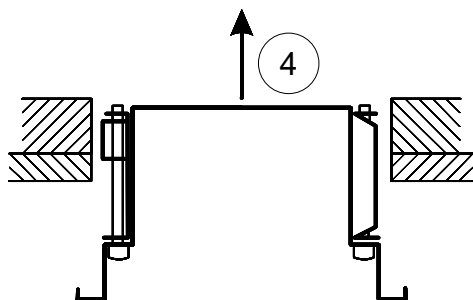
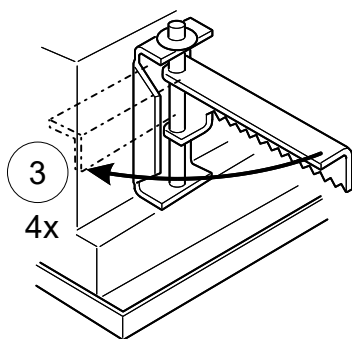
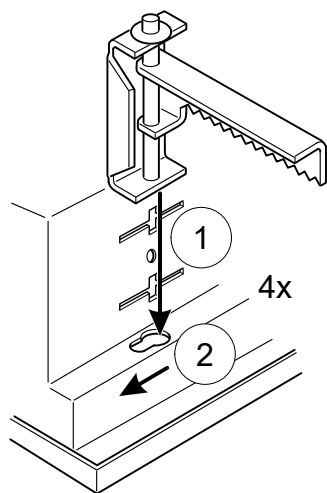





$a_{\min} = 60 \text{ mm}$
 $b_{\min} = 30 \text{ mm}$

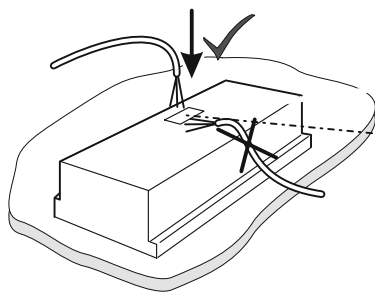

Keine Isolierung
 No insulation
 Pas d'isolation
 Brak izolacji
 Sin aislamiento
 Nessun isolamento



??V / ??Hz



REGENT
V
Hz

mm		A
0,5-1,0		9
sol. 1,5-2,5		12
0,5-2,5 mm ²		
mm		A
0,8-1,2		9
1,3-1,8		12
max ø1,8mm		
mm		A
0,8-1,2		9
1,3-1,8		12
max ø1,8mm		

